ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PASSAMURO ANTIFIAMMA
FIRE BARRIER ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Il passamuro antifiamma è premontato su un elemento rettilineo o su un angolo K SERIES.
   Fire barrier element is premounted on a straight element or elbow of K SERIES.

2. Il passamuro antifiamma è riconoscibile da una etichetta rossa sulla parte esterna dell'elemento.
   The fire barrier is recognisable by a red label on the external part of the element.

3. Il passamuro antifiamma deve essere posizionato all'interno del muro o soffitto.
   The fire barrier must be placed inside the wall / ceiling.

4. La posizione è corretta quando l'etichetta rossa è tutta all'interno del muro o soffitto.
   The position is correct when the red label is all inside the wall.

5. Quando l'elemento è all'interno del muro, lo spazio intorno deve essere riempito di cemento o materiali antifiamma (non forniti da Graziadio & C.)
   When the element is inside the wall, the empty space around it must be filled by concrete or fire-resistant material (not supplied by Graziadio)

6. La copertura in alluminio permette l'uso di molti materiali di riempimento (cemento, lana di roccia schiume poliuretaniche, ecc).
   The aluminium cover allows the use of almost all the filling materials (cement, rock wool, polyurethane foams, etc).
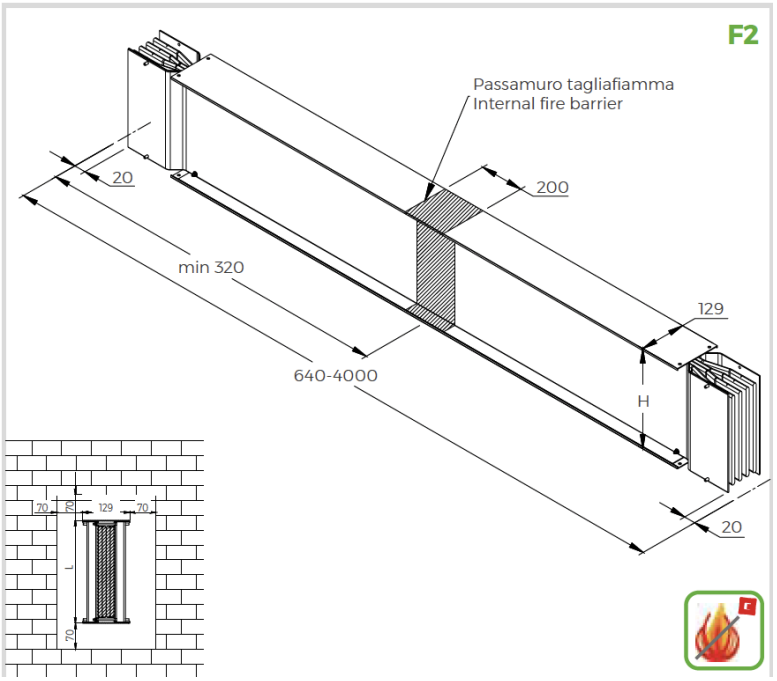
7. Prima di mettere in funzione la linea, fare una prova d'isolamento come descritto sulle norme CEI.
   Before energising, make an insulation test as prescribed by IEC standard.